


イベント用設備

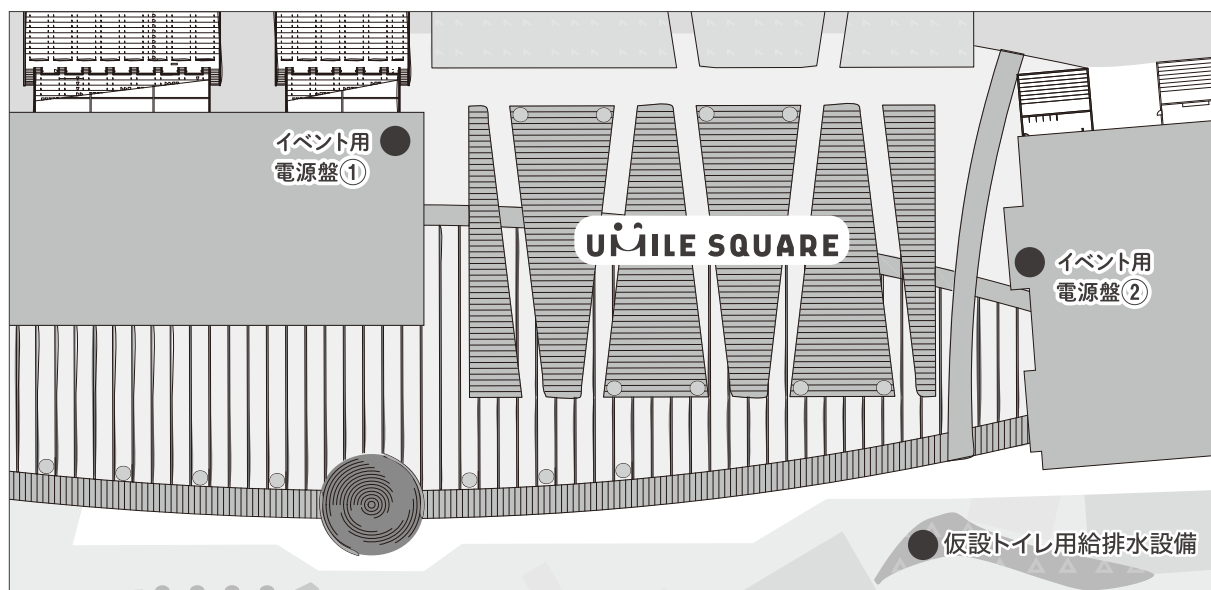

東側壁面	● イベント用電源盤①	1Φ3W105/210V 20kVA 3Φ3W210V 10kw
	● イベント用給水バルブ	32A×1箇所
	● イベント用排水設備	小口径塩ビ柵150Φ×1箇所
西側壁面	● イベント用電源盤②	1Φ3W105/210V 20kVA 3Φ3W210V 10kw
	● イベント用給水バルブ	32A×1箇所
	● イベント用排水設備	小口径塩ビ柵150Φ×1箇所
各植栽	● イベント用コンセント	2P15A125V1口×15箇所
	● イベント用給水栓	13A×15箇所
	● イベント用排水設備	小口径塩ビ柵150Φ×15箇所
正門前	● 仮設トイレ用給排水設備	10ブース分 (図表外、正門そば)

◆使用の制限・中止事項(抜粋)

- ① 使用申込内容に虚偽の記載がある場合。
- ② 規約規程・その他指示事項に従わない場合。
- ③ 公序良俗に反する場合。
- ④ 反社会的勢力に関係している場合。
- ⑤ 特定の政治団体・宗教団体の活動が目的の場合。
- ⑥ 家禽類の持ち込みがある場合。
- ⑦ 火気の使用がある場合。(別途、許可する場合があります)
- ⑧ 催事の開催により、当広場および周辺地域に混乱が生じる恐れがある場合。
- ⑨ 関係諸省庁から中止命令が出た場合、大規模災害に関する警戒警報が出た場合、感染症流行による営業自粛要請が出た場合。
- ⑩ その他施設管理者が運営上不適切であると認めた場合。

【お願い】大井競馬場の敷地内には競走馬が在厩し、ほぼ毎日、調教等のトレーニングを行っております。そのため貸出には制限・未確定事項がございますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

株式会社 東京プロパティサービス サービス企画課
TEL:03-3764-5651 MAIL: info@tokyops.co.jp 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)